


## 发电站的断路器（开关）的时序测试 J0010-2022C02

发电站中的断路器（开关）的操作时序测试中，使用存储记录仪 MR8880-21。

### 要点

- 在发电·变电站中，可活用在断路器的导入还有定期测试。
- 以指令电流的加入作为基准，确认各相的接点的动作时序、各相的动作的偏差时间，确认是否在标准内。
- 小型且可选配电池·打印单元，易于携带使用。

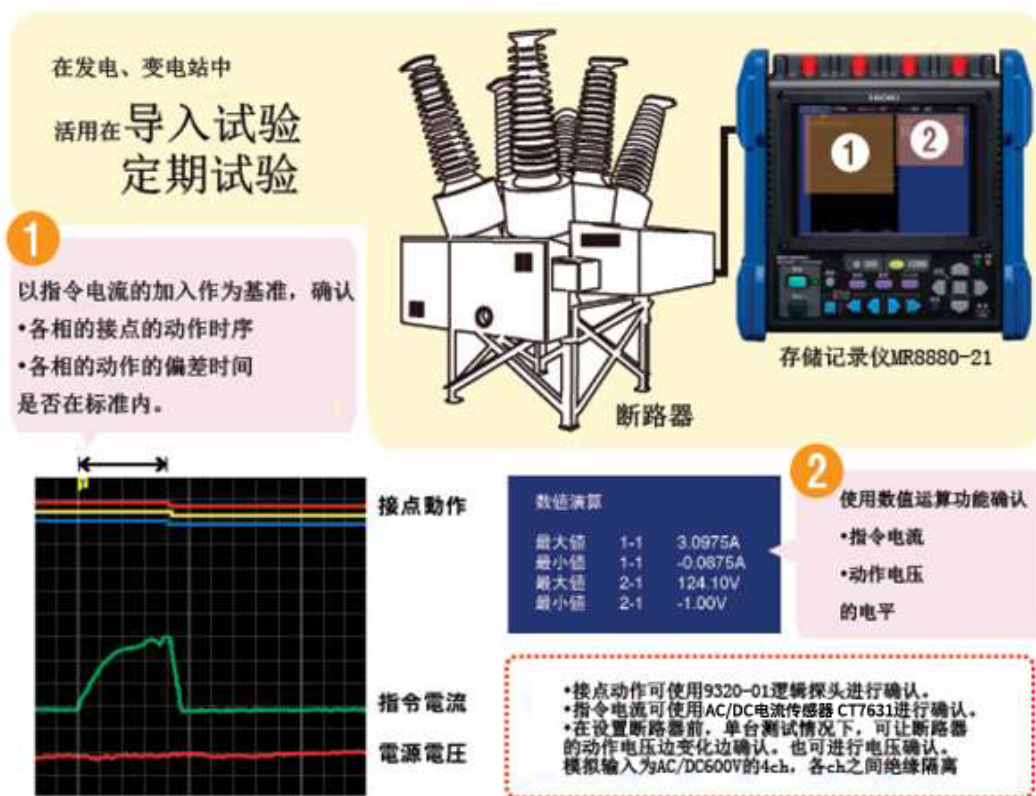

### 使用仪器

存储记录仪 MR8880-21  
电池组 Z1000

## 发电

打印单元 MR9000

AC/DC电流传感器 CT7631

显示单元 CM7290

连接线 L9197

※ 记载的内容是根据 2022 年 8 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。